



191512050167
有效期至: 2025年03月03日

检测报生

新奥车场(二期)工程




新奥车场(二期)工程

项目名称: 新奥车场(二期)工程

Project

委托单位: 新奥车场(二期)工程

检测单位: 新奥车场(二期)工程

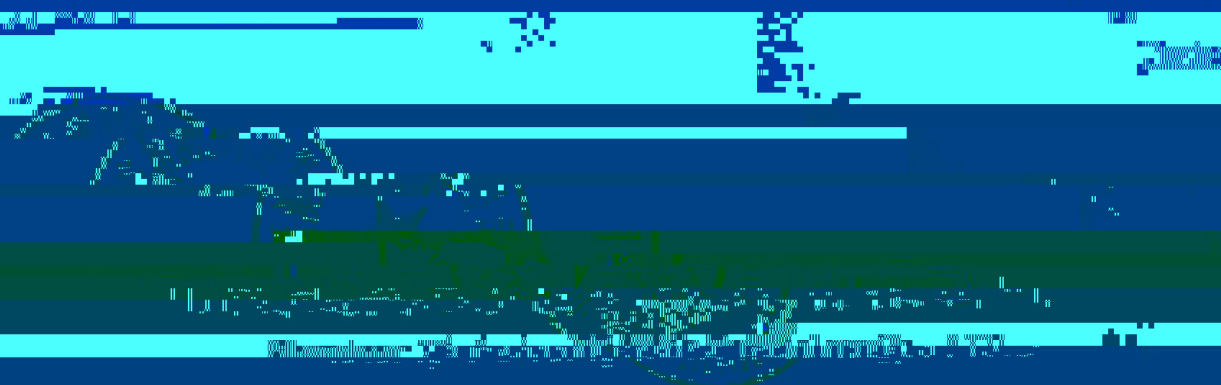

扫描全能王 创建

检测报告
Test Report

Project	新澳东环检字 (2020)12 第 020 号		
样品名称 Sample	废水、废气	检测类别 Test Type	委托检测
名称 Name	新澳东环检字 (2020)12 第 020 号	联系人 Inquire	
地址 Address	新澳东环检字 (2020)12 第 020 号		

Sample by			
样品数量 Sample Quantity	有组织废气 39 份，废水 19 份		
检测环境条件 Test Environment	温度: 22°C 相对湿度: 30% RH	检测日期 Test Date	
检测项目 Test Items	颗粒物、二氧化硫、氨气、总磷、化 学需氧量等共 24 项	检测依据 Test Standard	

LF-3000 恒温恒湿箱组等	不予判定。		
检测专用章 (盖章):	检测结论		



上 人 不 可 少 也

№	Имя	Возраст	Пол	Состояние	Диагноз	Лечение	Прогноз	Комментарий
1	Иванов	45	М	Удовл.	Острый коронарный синдром	Аспирин, статины	Хороший	Пациент в удовлетворительном состоянии
2	Петров	62	М	Удовл.	Хроническая сердечная недостаточность	Диуретики, бета-блокаторы	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
3	Сидоров	58	М	Удовл.	Артериальная гипертензия	Антигипертензивные препараты	Хороший	Пациент в удовлетворительном состоянии
4	Климов	71	М	Удовл.	Сахарный диабет 2 типа	Инсулинотерапия	Хороший	Пациент в удовлетворительном состоянии
5	Михайлов	39	М	Удовл.	Хронический панкреатит	Диета, ферменты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
6	Васильев	55	М	Удовл.	Хронический гепатит	Витамины, гепатопротекторы	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
7	Попов	48	М	Удовл.	Хронический колит	Диета, противовоспалительные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
8	Смирнов	65	М	Удовл.	Хронический бронхит	Бронходилататоры, ингаляции	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
9	Александров	72	М	Удовл.	Хроническая обструктивная болезнь легких	Бронходилататоры, ингаляции	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
10	Куликов	51	М	Удовл.	Хронический ринит	Антигистаминные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
11	Леонов	43	М	Удовл.	Хронический фарингит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
12	Зайцев	59	М	Удовл.	Хронический ларингит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
13	Воробьев	67	М	Удовл.	Хронический тонзиллит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
14	Морозов	74	М	Удовл.	Хронический отит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
15	Соловьев	81	М	Удовл.	Хронический насморк	Антигистаминные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
16	Борисов	36	М	Удовл.	Хронический конъюнктивит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
17	Воронин	42	М	Удовл.	Хронический кератит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
18	Григорьев	49	М	Удовл.	Хронический иридоциклит	Антибактериальные препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
19	Давыдов	56	М	Удовл.	Хронический глаукома	Снижающие внутриглазное давление препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
20	Евдокимов	63	М	Удовл.	Хронический катаракта	Хирургическое лечение	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
21	Жуков	70	М	Удовл.	Хронический дистрофия сетчатки	Лазерное лечение	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
22	Зиновьев	77	М	Удовл.	Хронический отслойка сетчатки	Хирургическое лечение	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
23	Ильин	84	М	Удовл.	Хронический глаукома	Снижающие внутриглазное давление препараты	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
24	Киселев	91	М	Удовл.	Хронический катаракта	Хирургическое лечение	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии
25	Колесников	98	М	Удовл.	Хронический дистрофия сетчатки	Лазерное лечение	Устойчивый	Пациент в удовлетворительном состоянии



烟道

检测结果

检测时间

检测地点
(m)

检测人员

检测项目

烟温

氧含量

标干烟气



新澳东环检字(2020)22第020号

序号	检测项目	单位	检测结果	判定
1	甲醛	mg/m³	0.05	合格
2	苯	mg/m³	0.01	合格
3	甲苯+乙苯	mg/m³	0.02	合格
4	二甲苯	mg/m³	0.03	合格
5	总挥发性有机物	mg/m³	0.15	合格
6	氨	mg/m³	0.02	合格
7	臭氧	mg/m³	0.01	合格
8	二氧化碳	mg/m³	0.05	合格
9	一氧化碳	mg/m³	0.01	合格
10	二氧化硫	mg/m³	0.02	合格
11	氮氧化物	mg/m³	0.03	合格
12	颗粒物	mg/m³	0.05	合格
13	噪声	dB(A)	55	合格
14	振动	mm/s	0.05	合格
15	电磁辐射	V/m	0.05	合格
16	热辐射	W/m²	0.05	合格
17	光污染	lx	0.05	合格
18	空气质量	mg/m³	0.05	合格
19	水质	mg/L	0.05	合格
20	土壤	mg/kg	0.05	合格
21	噪声	dB(A)	55	合格
22	振动	mm/s	0.05	合格
23	电磁辐射	V/m	0.05	合格
24	热辐射	W/m²	0.05	合格
25	光污染	lx	0.05	合格
26	空气质量	mg/m³	0.05	合格
27	水质	mg/L	0.05	合格
28	土壤	mg/kg	0.05	合格
29	噪声	dB(A)	55	合格
30	振动	mm/s	0.05	合格
31	电磁辐射	V/m	0.05	合格
32	热辐射	W/m²	0.05	合格
33	光污染	lx	0.05	合格
34	空气质量	mg/m³	0.05	合格
35	水质	mg/L	0.05	合格
36	土壤	mg/kg	0.05	合格
37	噪声	dB(A)	55	合格
38	振动	mm/s	0.05	合格
39	电磁辐射	V/m	0.05	合格
40	热辐射	W/m²	0.05	合格
41	光污染	lx	0.05	合格
42	空气质量	mg/m³	0.05	合格
43	水质	mg/L	0.05	合格
44	土壤	mg/kg	0.05	合格
45	噪声	dB(A)	55	合格
46	振动	mm/s	0.05	合格
47	电磁辐射	V/m	0.05	合格
48	热辐射	W/m²	0.05	合格
49	光污染	lx	0.05	合格
50	空气质量	mg/m³	0.05	合格
51	水质	mg/L	0.05	合格
52	土壤	mg/kg	0.05	合格
53	噪声	dB(A)	55	合格
54	振动	mm/s	0.05	合格
55	电磁辐射	V/m	0.05	合格
56	热辐射	W/m²	0.05	合格
57	光污染	lx	0.05	合格
58	空气质量	mg/m³	0.05	合格
59	水质	mg/L	0.05	合格
60	土壤	mg/kg	0.05	合格
61	噪声	dB(A)	55	合格
62	振动	mm/s	0.05	合格
63	电磁辐射	V/m	0.05	合格
64	热辐射	W/m²	0.05	合格
65	光污染	lx	0.05	合格
66	空气质量	mg/m³	0.05	合格
67	水质	mg/L	0.05	合格
68	土壤	mg/kg	0.05	合格
69	噪声	dB(A)	55	合格
70	振动	mm/s	0.05	合格
71	电磁辐射	V/m	0.05	合格
72	热辐射	W/m²	0.05	合格
73	光污染	lx	0.05	合格
74	空气质量	mg/m³	0.05	合格
75	水质	mg/L	0.05	合格
76	土壤	mg/kg	0.05	合格
77	噪声	dB(A)	55	合格
78	振动	mm/s	0.05	合格
79	电磁辐射	V/m	0.05	合格
80	热辐射	W/m²	0.05	合格
81	光污染	lx	0.05	合格
82	空气质量	mg/m³	0.05	合格
83	水质	mg/L	0.05	合格
84	土壤	mg/kg	0.05	合格
85	噪声	dB(A)	55	合格
86	振动	mm/s	0.05	合格
87	电磁辐射	V/m	0.05	合格
88	热辐射	W/m²	0.05	合格
89	光污染	lx	0.05	合格
90	空气质量	mg/m³	0.05	合格
91	水质	mg/L	0.05	合格
92	土壤	mg/kg	0.05	合格
93	噪声	dB(A)	55	合格
94	振动	mm/s	0.05	合格
95	电磁辐射	V/m	0.05	合格
96	热辐射	W/m²	0.05	合格
97	光污染	lx	0.05	合格
98	空气质量	mg/m³	0.05	合格
99	水质	mg/L	0.05	合格
100	土壤	mg/kg	0.05	合格



方法标准	重量法	/			溶解性总固 体	CJ/T 511-2018	城市污水 水质检验
定 玻璃电极法	/				pH 值	GB/T 6920-1986	水质 pH 值的测
和萃取高效液相色谱法					总硬度	GB/T 7477-1987	水质 钙和镁的
总量的测定 钼蓝							水质 钙和镁的
氯化物的测定 亚甲基蓝比色法							水质
小瓶 直接滴定法植物油类的测定 红 油测定 分光光度法					废水	石油类	HJ 637-2018
水质 悬浮物的测定 重量法	/					悬浮物	GB/T 11901-1989
12	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	0.05 mg/L				总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012
2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分 光光度法	0.01mg/L				挥发酚	HJ 503-2009
-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光 度法 异烟酸-吡啶比色法	0.004mg/L				总氰化物	HJ 481-2009
T 11803-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L				总磷	GB
GB/T 11890-1989	水质 汞的测定 氧化、 purge 和 冷原子荧光分光光度法	0.005mg/L					





扫描全能王 创建