



正本



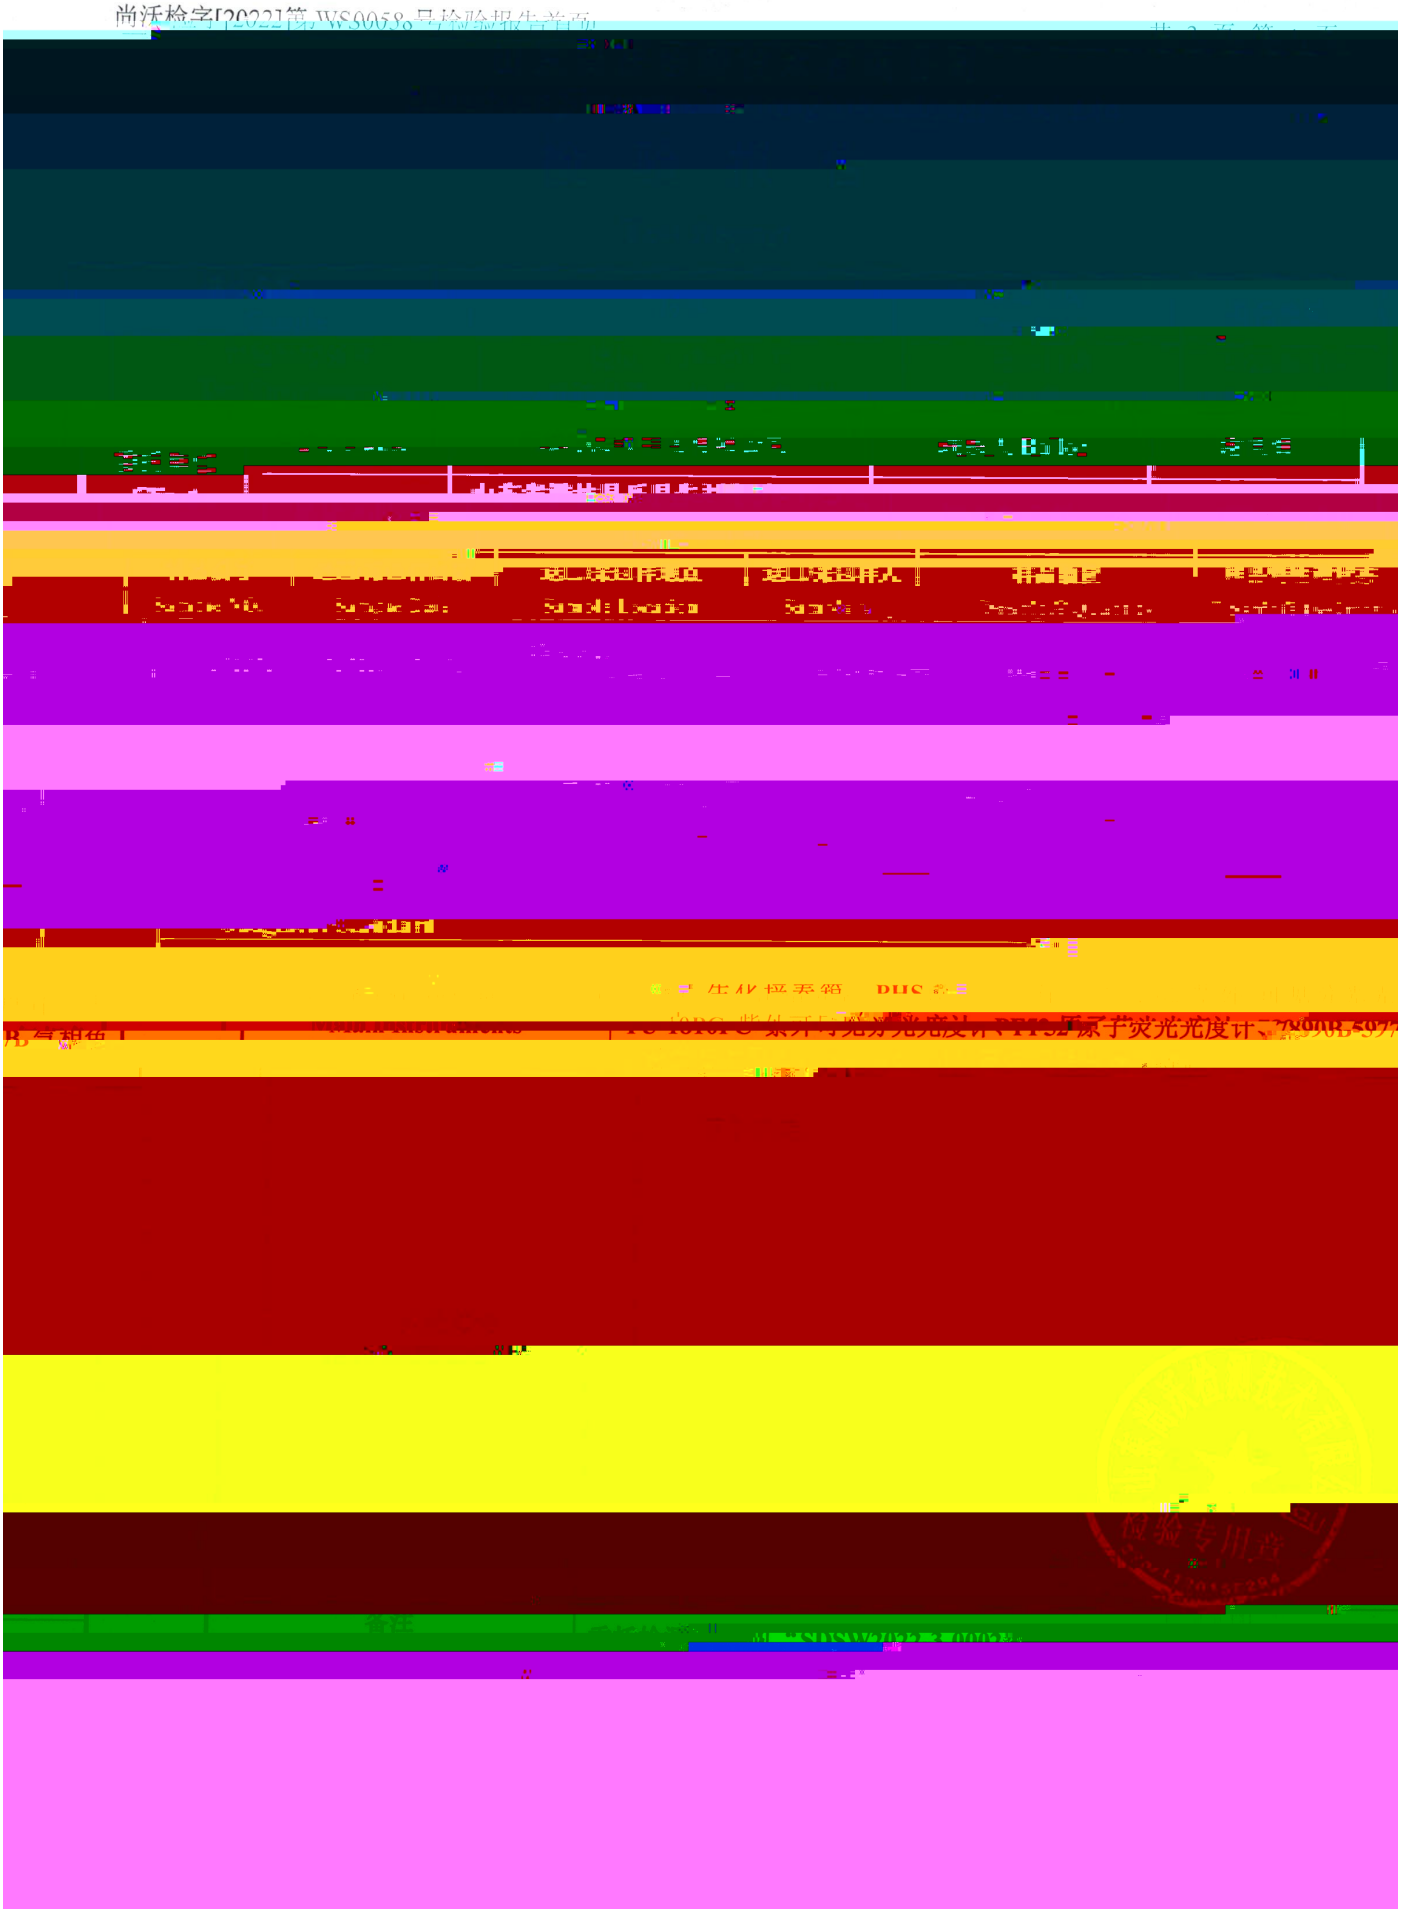

备注

采样地点：潍坊振兴化工有限公司（公司废水总排口）

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
3	化学需氧量（COD）	HJ 828-2017	mg/L	/	11	/
4	总磷（以 P 计）	GB/T 11893-1989	mg/L	/	0.56	/